


DETALHE DE ARMADURA SUPLEMENTAR ENTRE LAJES (RADIER) DE ESPESSURAS DIFERENTES (locais de transição de altura de 15cm para 10cm, sem cintamento)

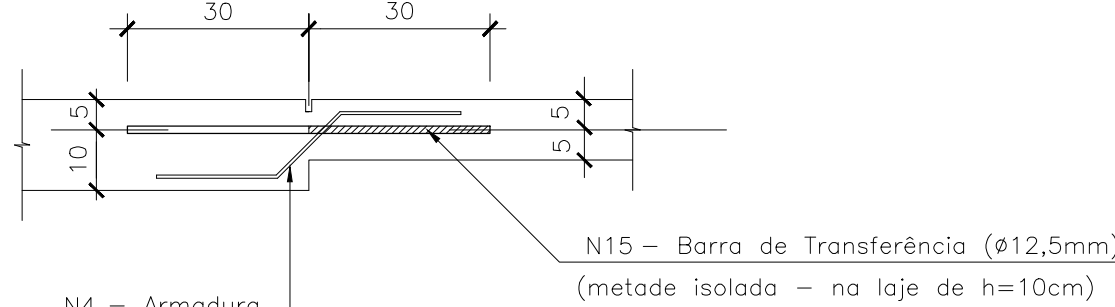


20
20
N4 Ø6.3 c/20 - 54

HOLD

Área para concretagem posterior.

Notas:
NBR6118:2003 - Classe de Agressividade Ambiental = II (estrutura revestida).
NBR6118:2003 - Concreto com fck=25MPa - Aço CA-50/CA-60.
NBR6118:2003 - Cobrimentos fixados nas respectivas tabelas de armaduras.
Controle rigoroso das formas.
Unidades: diâmetro do aço em milímetros; espaçamento e comprimento em centímetros; níveis em metro.
Para definição de formas, níveis e medidas consultar planta geral do piso (FOR 03).

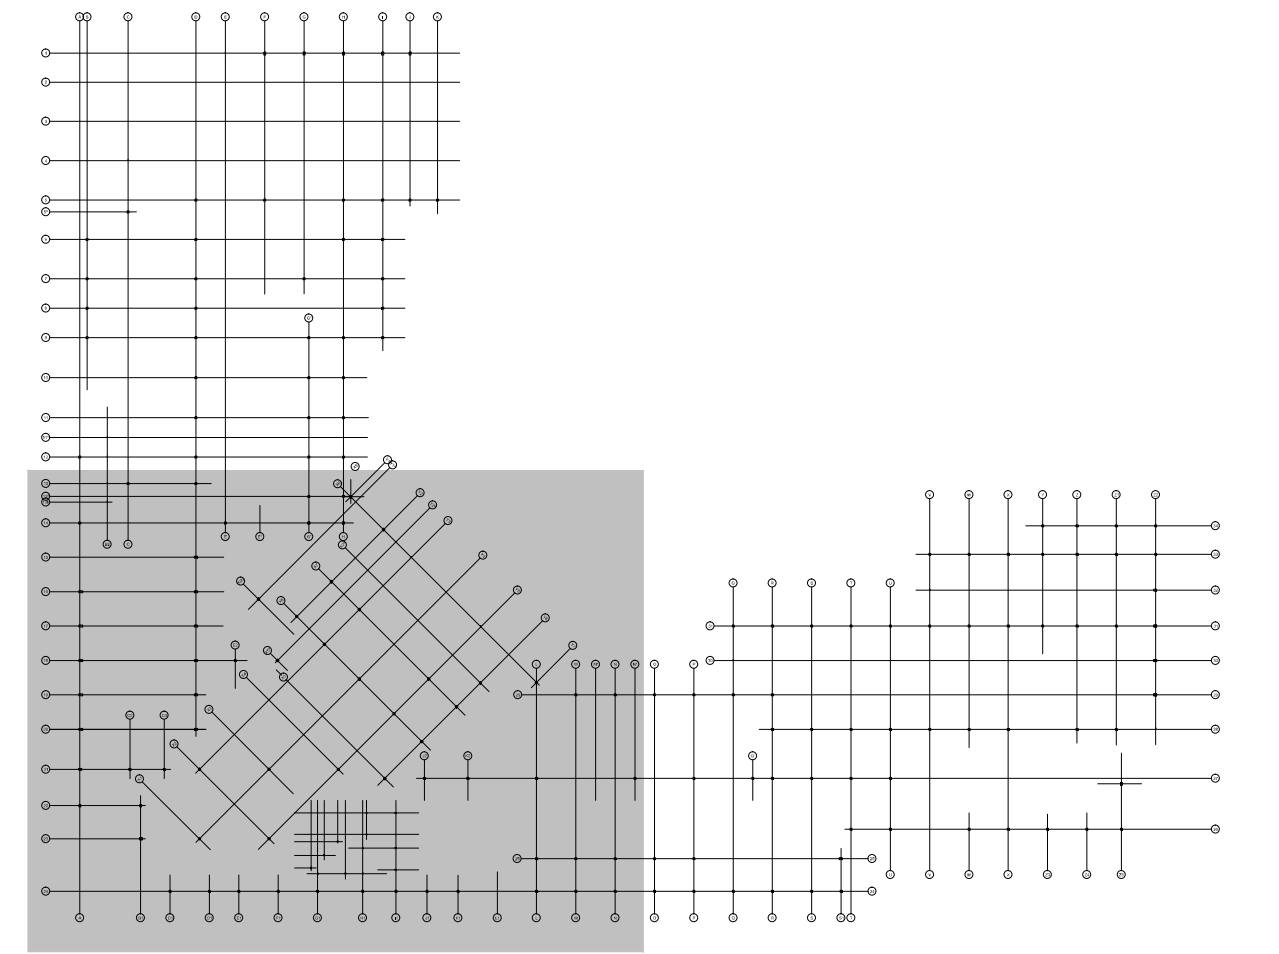

02	28/03/11	Modificação por cancelamento de laje (entre pilares P301 e P312).	Dionísio
01	03/02/11	Correção de deslocamento do piso na área do sistema central.	Dionísio
00	19/01/11	Emissão inicial.	Dionísio
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÕES	RESP.
PROJETO ESTRUTURAL			
PISO DO PAVIMENTO TERREO - LAJES (02/03)			
BARRAS DE AÇO SUPERIORES - BARRAS DE TRANSFERÊNCIA			
SETOR B			
ARMCO2-198			