


Notas:
 NBR6118:2003 - Classe de Agressividade Ambiental = II (estrutura revestida).
 NBR6118:2003 - Concreto com fck=25MPa - Aço CA-50/CA-60.
 NBR6118:2003 - Cobrimentos fixados nas respectivas tabelas de armações.
 Controle rigoroso das ferragens.
 Unidades: diâmetro do aço em milímetro; espaçamento e comprimento em centímetro.
 Níveis em metro.
 Para definição de formas, níveis e medidas consultar planta geral do piso (FOR 03).

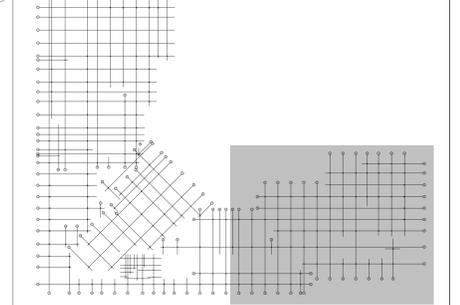

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÕES	RESP.
02	28/03/11	Modificação por adição de área (entre pilares P301 e P312).	Dionísio
01	03/02/11	Correção do detalhamento do piso no área do banheiro central.	Dionísio
00	19/01/11	Emissão inicial.	Dionísio

CLIENTE:	JPI - HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA	DESENHO:	381_02_20C_2
OBRA:	SHOPPING PATÓMIX RESENDE Av. Derival Marcondes Godoy - Fazenda do Castelo Resende - RJ	ESCALA:	1:125
PROJETO ESTRUTURAL	PISO DO PAVIMENTO TERREO - LAJES (03/03)	DATA - REVISÃO:	28/03/11 - R2
	MONTAGEM DAS TELAS SOLDADAS SUPERIORES	PROJETO:	E381
	SETOR C	ARMOSZ-20C	ARMOSZ-20C